SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- L'UNITÉ DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES DOIT ÊTRE UNE UNITÉ EN LIGNE CAPABLE DE TRAITER 100 % DU DÉBIT DE POINTE DE CONCEPTION. SI LES DÉBITS DE POINTE DÉPASSENT LE DÉBIT HYDRAULIQUE MAXIMUM, L'UNITÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉE HORS LIGNE.
- L'UNITÉ ARCADIA DOIT ÊTRE CONÇUE POUR ÉLIMINER L'HUILE ET LES MES CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES JURIDICTIONNELLES LOCALES ET AUX PERFORMANCES DÉMONTRÉES PAR DES ESSAIS EFFECTUÉS DANS UN LABORATOIRE CERTIFIÉ ISO, SELON LA PROCÉDURE CANADIENNE DE 2023 POUR LES ESSAIS EN LABORATOIRE DES SÉPARATEURS HUILE-SABLE. LE DIMENSIONNEMENT DE L'UNITÉ DOIT ÊTRE CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME ISO 14034 ETV (VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES) ET ÊTRE PAR LA SUITE CONFIRMÉ SELON LE PROTOCOLE DE VÉRIFICATION DES PERFORMANCES VERIFIGLOBAL. SE RÉFÉRER À LA DÉCLARATION DE VÉRIFICATION POUR LES PARAMÈTRES DE PERFORMANCE SPÉCIFIQUES.

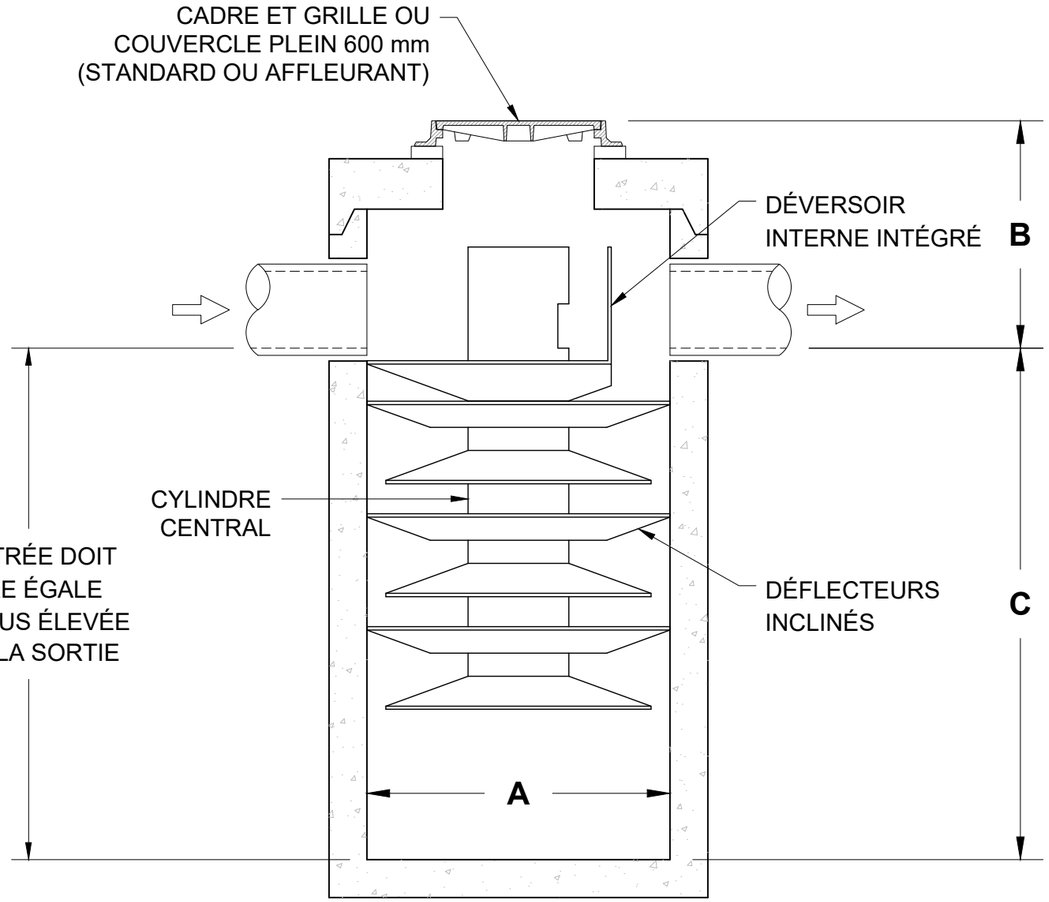

VUE EN PROFIL
NON À L'ÉCHELLE

MODÈLE	DIAMÈTRE DU REGARD "A"	DISTANCE MIN DESSUS - RADIER DE SORTIE "B"	HAUTEUR DE LA RÉSERVE "C"	ANGLE DE DÉVIATION PERMIS DE LA CONDUITE		DIAMÈTRE MAXIMUM	
				SORTIE "D"	ENTRÉE "E"	SORTIE "F"	ENTRÉE "G"
AR3PC	900 mm	914 mm	1.397 m	100.0°	241.5°	450 mm	450 mm
AR4PC	1200 mm	914 mm	2.057 m	99.5°	247.0°	600 mm	750 mm
AR5PC	1500 mm	914 mm	2.190 m	108.5°	240.5°	900 mm	900 mm
AR6PC	1800 mm	914 mm	2.630 m	103.0°	246.5°	1050 mm	1200 mm
AR8PC	2400 mm	914 mm	3.500 m	105.5°	246.5°	1500 mm	1500 mm
AR10PC	3050 mm	1219 mm	4.380 m	98.0°	256.5°	1800 mm	2100 mm

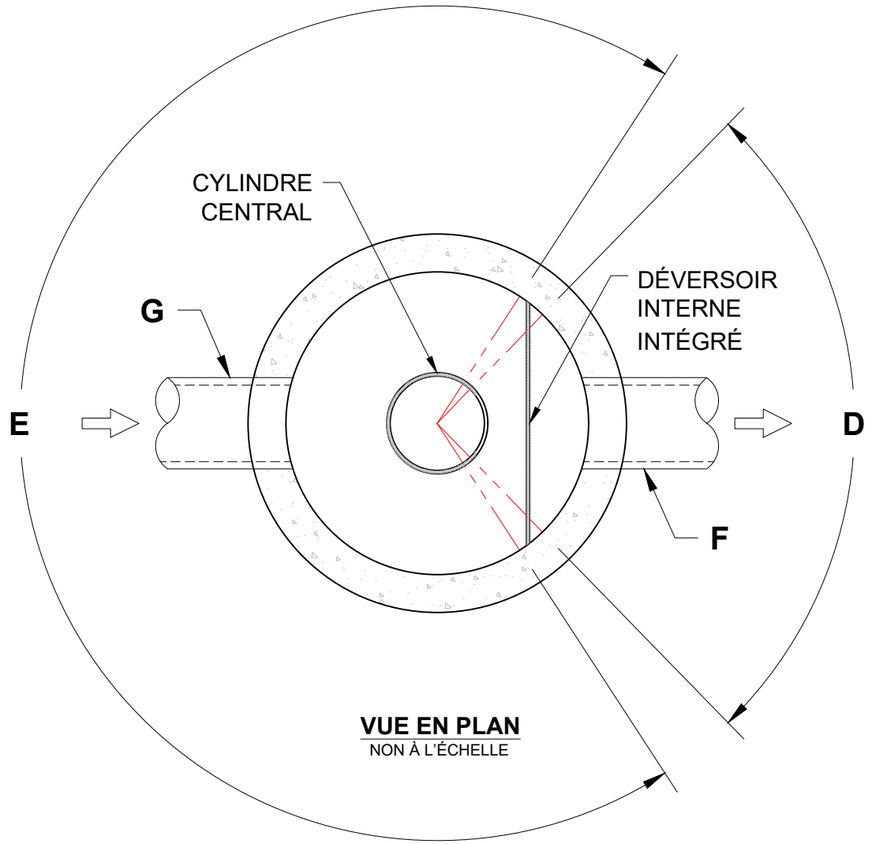

VUE EN PLAN
NON À L'ÉCHELLE

REMARQUES:

- L'INGÉNIEUR / L'ENTREPRENEUR DOIT CONFIRMER LES MATÉRIAUX DES CONDUITES ET LES ADAPTATEURS APPLICABLES.
- L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DES MATÉRIAUX ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRES POUR AMENER LES CADRES ET COUVERCLES AU NIVEAU FINAL.
- L'ENTREPRENEUR DOIT MESURER LA HAUTEUR DE LA STRUCTURE AFIN DE S'ASSURER QUE LA PROFONDEUR D'EXCAVATION EST CORRECTE.
- L'UNITÉ DOIT ÊTRE CONFORME AUX CLASSES DE CHARGE CL-625.

CONFIGURATION GÉNÉRALE
DU ARCADIA
REGARD EN BÉTON

DATE: 03/27/26 | DESSINÉ: JLM
DESSIN N°: 530-010_Q | VERIFIÉ: JMQ

DATE	DESS	VER

ARCADIA
Stormwater Separator

WWW.ADSPIPE.COM

SHEET 1 OF 1

CE DESSIN A ÉTÉ PRÉPARÉ SUR BASE DES INFORMATIONS FOURNIES À ADSSTORMTECH SOUS LA DIRECTION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR DU PROJET OU D'UN AUTRE REPRÉSENTANT DU PROJET. CE DESSIN N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE D'APPEL D'OFFRES OU POUR CONSTRUCTION SANS L'APPROBATION PRÉALABLE DE L'INGÉNIEUR. L'INGÉNIEUR DOIT EXAMINER CE DESSIN AVANT L'OFFRE ET/OU LA CONSTRUCTION. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ ULTIME DE L'INGÉNIEUR DE S'ASSURER QUE LE(S) PRODUIT(S) REPRÉSENTÉ ET TOUS LES DÉTAILS ASSOCIÉS RÉPONDENT À TOUTES LES LOIS, RÈGLEMENTATIONS ET EXIGENCES DU PROJET APPLICABLES.